




EasyCon GSM

MINIATŰR GSM/GPRS KOMMUNIKÁTOR

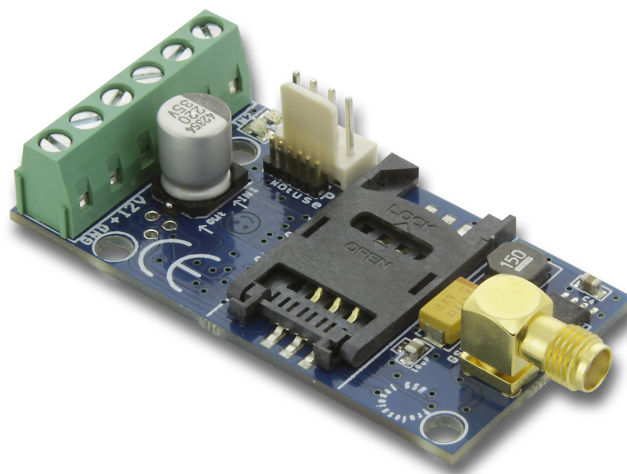

TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Tartalomjegyzék

Az eszköz leírása, működése.....	3
1. ábra: Az eszköz működése.....	3
A modul felépítése.....	4
2. ábra: a modul felépítése.....	4
3. ábra: A sorkapocs bekötési sorrendje.....	4
4. ábra: a SIM kártya behelyezése.....	4
Telepítési útmutató.....	5
Műszaki adatok.....	5
A szerelés lépései.....	5
LED jelzések.....	6
A modul csatlakoztatása (PC).....	6
Csatlakozás menete USB adapter segítségével.....	6
Csatlakozás menete Bluetooth adapter segítségével.....	7
Programozás PC-s szoftver segítségével.....	7
Csatlakozás menete.....	8
A program szerkezete.....	8
A modul állapotának ellenőrzése.....	9
SIM kártya PIN kód kikapcsolása.....	10
Az Eseménynapló kiolvasása.....	10
GSM térerő kiolvasása.....	11
Alapadatok kitöltése.....	11
Értesítendő telefonszámok felvitele.....	11
Vezérlő telefonszámok felvitele.....	11
Bemenetek beállításai.....	12
5.ábra: Normal Open (NO) és Normal Close (NC) bekötés két lehetséges változata.....	12
Hangüzenet beállításai.....	13
Kimenet beállítása.....	14
OC Relay (OC relé) használata.....	14
Tápmonitor beállításai.....	15
Életjel küldés beállításai.....	15
Anti Jammer System (AJS) beállításai.....	15
SMS értesítés élesítés/hatástalanításról.....	16
Távfelügyeleti beállítások (hanghívás).....	16
Saját jelzés kódok (ContactID) megadása.....	16
GPRS beállításai.....	17
Egyéb beállítási lehetőségek.....	17
Programozás Android mobiltelefon segítségével.....	18
Program elindítása.....	18
Csatlakozás a modulhoz.....	18
A menürendszer felépítése.....	19
Programozás SMS parancsok segítségével.....	19
A parancsokra vonatkozó kritériumok:.....	19
Az SMS parancsok listája.....	19
SMS parancs példák.....	21
GSM Kapuvezérlés kompakt nézet.....	22

Az eszköz leírása, működése

A GSM/GPRS eszköz használható távvezérléshez (pl.:kapuvezérlés), vagy akár riasztóközpontok kiegészítőjeként is. A modul 2 kontaktus vezérelt bemenettel és egy beépített open collectoros kimenettel rendelkezik. Relé használatával megoldható, hogy a kimenet relés kimenet legyen.

8 telefonszámra tud értesítést küldeni SMS és/vagy hangüzenet formájában. Az értesítés küldését kiválthatja a 2 bemenet egyikére érkező jelzés, táphiba, belső szabotázs, valamint a GSM modul élesítése/hatástalanítása. Lehetőség van az értesítéseket külön hangüzenettel is ellátni, mely a hívás fogadásakor lejátszásra kerül. Ezek a felvételek maximum 8 másodperc hosszúak lehetnek. Hangüzenetnél felvehető egy közös azonosító üzenet is, melynek hossza maximum 15 másodperc lehet.

A kimenet vezérlése ingyenes hívással, korlátlan számról lehetséges. Hívószám azonosítással történő vezérlésnél a számokat a modul belső memóriájában (ebben az esetben 1000 db adható meg), vagy a modulba helyezett SIM kártyán tárolhatjuk. Hívószám-azonosítással megakadályozható a kimenetre kötött eszköz illetéktelen vezérlése.

A kimenetet SMS parancs segítségével is lehet vezérelni, mely akár a beállítástól eltérő utasítás is lehet (pl.: bistabil, kikapcsolt állapot ellenére 10 másodpercig vezéreljük a kimenetet) Erről a parancsról bővebben a 20. oldalon olvashat.

OC relé alkalmazásával a GSM modul kimenetét a kiegészítő relés panel segítségével száraz, relés kimenetté lehet alakítani. A relé fajtája NO/NC és akár 230V-os feszültség is kapcsolható vele.

Megadható, hogy bizonyos hibajelzések is tudják a kimenetet vezérelni, ezzel akár visszajelzést is tudunk adni a rendszer működéséről, vagy hibák jelentkezéséről. Jelenleg a GSM hálózati kapcsolat megszakadása (nem összekeverendő a GSM zavaró detektálásával, amit a modul külön kezel), valamint a sikertelen SMS üzenet küldés válthat ki vezérlést.

A modul 16,000 esemény tárolására képes, melyben rögzítésre kerül a be-és kimenetek állapota, tápújrindulás, GSM hálózattal és a modul állapotával kapcsolatos információk, továbbá a be és kimenő hívások és SMS-ek.

A beépített Anti Jammer System (AJS) GSM zavarók ellen nyújt védelmet. A GSM térerő drasztikus csökkenése, valamint a hálózattal való kapcsolat megszakadása azonnali riasztást vált ki. Ilyenkor a még meglévő hálózati elérést felhasználva próbálkozik a modul az értesítések küldésére. Beállítható, hogy adott esetben a kimenet vezérlésével akár egy külső szirénát is vezérelhetünk. Utóbbi eset kifejezetten jó a szabotázst kiváltó személy megzavarására.


A modul a tápellátás folyamatos figyelése mellett a GSM térerő állapotát is ellenőrzi. Akár 1 órás felbontásban is megjeleníthető grafikonon olvasható ki a programozói szoftver segítségével.

A modul programozása történhet SMS parancs, hangmenü, számítógép, valamint Android mobiltelefon segítségével is.




1. ábra: Az eszköz működése


A modul felépítése

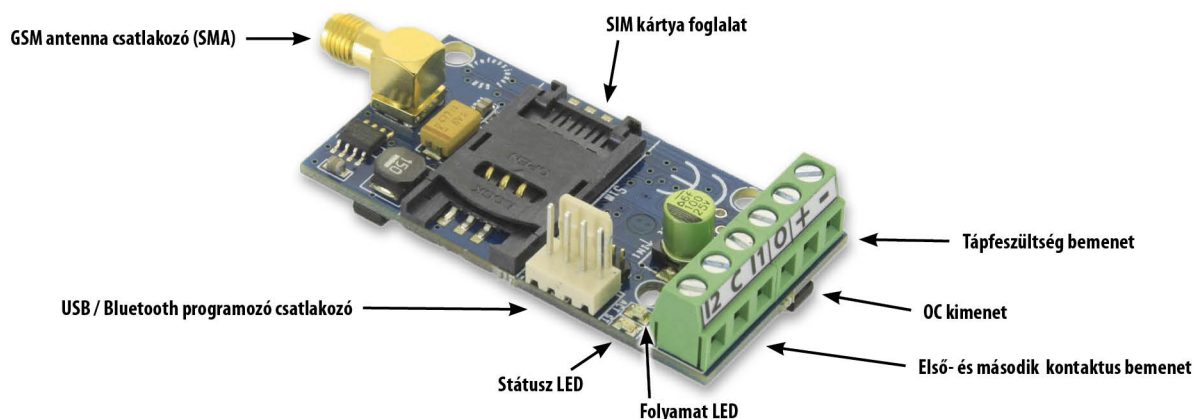

2. ábra: a modul felépítése

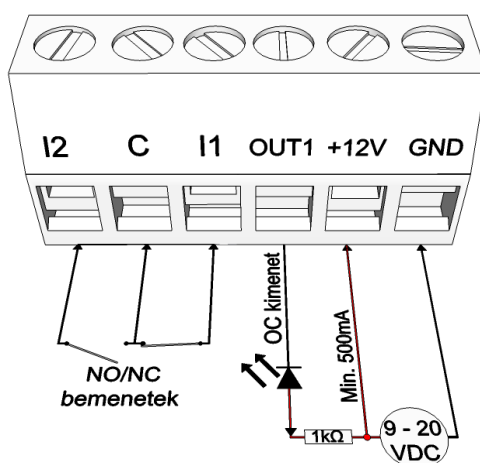

3. ábra: A sorkapocs bekötési sorrendje

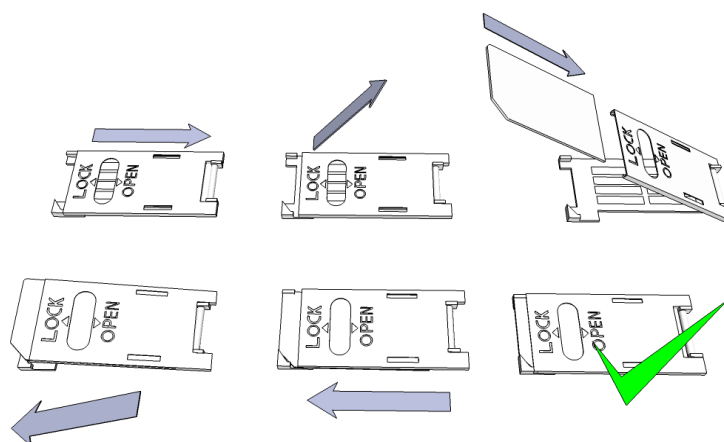

4. ábra: a SIM kártya behelyezése

Telepítési útmutató

Műszaki adatok

- Tápfeszültség: 9-20 VDC
- Készenléti áramfelvétel: 25 mA
- Maximum áramfelvétel: 700 mA
- Open collectoros kimenet terhelhetősége: max. 30V / 400mA
- GSM modul típusa: SIMCOM 900
- GSM frekvenciák: GSM 850 / EGSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 (Multi- Band)
- SIM kártya használat: hálózat független GSM modul
- GSM antenna típus: SMA csatlakozós (a csomag tartalmazza)
- Méret: 61 x 31x 14 mm
- Működési hőmérséklet: 0°C - +40°C

A szerelés lépései

1. Végezzen térerő mérést mobiltelefonjával. Előfordulhat, hogy a kívánt helyen a térerő nem elegendő. Ilyen esetben ajánlott a modul helyét még a felszerelés előtt megváltoztatni.
Ne szerelje az eszközt olyan helyre, ahol erős elektromágneses zavarok érhetik, pl. villamos-motorok közelébe, közvetlenül a riasztó transzformátora mellé.
Ne szerelje nedves, illetve magas páratartalmú helyre.
2. Csatlakoztassa az antennát, melyet SMA csatlakozóval rögzíthet. Rossz térerő esetén használjon nagyobb nyereségű antennát. Az antenna helyének megváltoztatásával is javíthat a térerőn.
Ne helyezze az antennát különböző berendezések fém burkolata alá, mert az jelentősen ronthatja a térerőt.
3. **A SIM kártyán tiltsa le a PIN-kód kérését, a hangpostát és a hívásértesítést.**
Vodafone: a hívásértesítés, és a hangposta letiltásához küldje el az XHP, illetve XHE szövegeket SMS-ben a 1270-re.
T-Mobile: a hívásértesítés, és a hangposta letiltásához küldje el az -HANGPOSTA, illetve -HÍVÁSÉRTESÍTÉS szövegeket SMS-ben a 1430-ra.
TELENOR: a szolgáltatások lemondása a 1220 telefonszámon vagy a Mytelenor internetes ügyfélszolgálaton lehetséges.
Az újonnan vásárolt SIM kártyát esetenként aktiválni kell (általában egy kimenő hívást kell kezdeményezni). Ellenőrizze a kártya érvényességét, feltöltőkártyás díjcsomag esetén az egyenleget, illetve annak felhasználási lehetőségeit (pl.: csak hívásra használható).
4. A modulba helyezés előtt a SIM kártya megfelelő működését egy telefon készülékbe helyezve célszerű ellenőrizni.
A hívószám kijelzését mind hívó, mind pedig hívott oldalról is ellenőrizni kell a kártyán. Ezt a funkciót egyes szolgáltatóknál külön engedélyezni kell.
5. Helyezze be a SIM kártyát a modul kártya foglalatába.
6. A csatlakozók a kapcsolási rajz alapján legyenek bekötve. OC kimenet használatánál figyeljen a reléknél alkalmazott védődióda megfelelő csatlakoztatására.
7. OC relé használata esetén különös tekintettel legyen az erősáram okozta balesetveszély elkerülésére. Gondoskodjon a megfelelő érintésvédelem kialakításáról. Amennyiben nem rendelkezik megfelelő tapasztalattal, kérje szakértő segítségét.
8. Ellenőrizze, hogy a tápellátás teljesítménye elegendő-e a modul számára. Figyeljen a polaritásra. Fordított polaritás esetén a modul nem indul el, esetleg kárt okozhat benne.
9. Ezek után az eszköz tápfeszültségre kapcsolható.
10. Tápfeszültség ráhelyezése után kigyullad a piros LED, ami jelzi, hogy a készülék elkezd felvenni a kapcsolatot a GSM hálózattal (legfeljebb 1 percig tarthat).
11. Amennyiben elalszik a piros LED és a zöld LED villog, a modul üzemképes és feljelentkezett a hálózatra. A villogások száma jelzi a GSM térerő értékét.

A programozáshoz szükséges tápfeszültséget az USB adatterről is megkaphatja az eszköz.

LED jelzések

A jelzések alapvető információkat adnak vissza a modul állapotáról, a GSM térerő erősségéről, valamint az esetleges hibákról. Villogás alatt értjük két hosszabb szünet közti felvillanások számát.

- A STATUS LED (zöld) a GSM térerő minőségéről ad visszajelzést az alábbi táblázat alapján:

Villanások száma	Térerő minősége
1	Rossz
2	
3	Megfelelő
4	Jó
5	Kiváló
Folyamatos világítás	GSM csatlakozás elutasítva

- Az ACT LED (piros) világítása az inicializálás folyamatát jelenti bekapcsoláskor, ilyenkor a modul elvégzi a kezdeti ellenőrzéseket. Működés közben ez a jelenség valamilyen eseményre hívja fel a figyelmet (SMS vagy hanghívás).
- Ha a piros és a zöld LED egyszerre villog, akkor valamilyen hibára hívja fel a figyelmet az alábbi táblázat alapján:

Villanások száma	Hibakód
1	Hiba indítás közben
2	GSM modul rossz
3	SIM kártya nincs behelyezve
4	SIM kártya PIN kóddal zárolt
10	Modem üzemmód

- A piros és zöld LED felváltva villogása jelenti a „reset” gomb megnyomását és az alapértelmezett értékek visszaállítását.
- A modem üzemmódból való kilépéshez nyissa meg a „modul állapot” ablakot a karbantartás menüben.

A modul csatlakoztatása (PC)

Csatlakozás menete *USB adapter segítségével*

1. Csatlakoztassa az USB adaptert a modul *Program* feliratú csatlakozójára.
2. Az új USB adapterek képesek a programozáshoz elegendő tápellátást biztosítani a GSM modul számára.
3. Az adapter USB csatlakozóját USB hosszabbító kábel segítségével illessze a számítógép bármely USB portjába.
4. **FIGYELEM! Windows XP operációs rendszer esetén** a rendszer felajánlja, hogy az illesztőprogramot automatikusan telepíti. FONTOS, hogy a telepítést ne a rendszer segítségével, hanem az **USB illesztőprogram használatával** végezzük el.

USB illesztőprogram manuális telepítése 10 lépésben

- ✓ Szerezze be a szükséges illesztőprogramot weboldalunkról, vagy USB Kit esetén a mellékelt CD „USB driver” mappájából.
- ✓ Az ön rendszerével kompatibilis 32 vagy 64 bites illesztőprogramot használja a telepítés további részében
 - Ennek megállapítása a Vezérlőpult → Rendszer menüpontban lehetséges (Windows XP használatkor a rendszer neve mellett csak 64 bites változat esetén fog megjelenni az „x64 Edition/változat” felirat)
- ✓ Csatlakoztassa az USB programozót a számítógépéhez
- ✓ Kapcsolja ki a rendszer által felajánlott automatikus telepítés lehetőségét.
- ✓ Nyissa meg a Vezérlőpult → Rendszer → Hardver fül alatt található **Eszközkezelő** ablakot.
- ✓ Az itt megjelent ablakban keresse meg az egyéb eszközök között megjelent **ismeretlen eszközt** (amely jelen esetben maga a programozó, később **USB Serial port néven** fog megjelenni). Ha

nem lát ilyen eszközt indítsa el az ablak felső menüsorából a „Hardver változások keresése” folyamatot.

- ✓ Az ismeretlen eszközre duplán kattintva megjelenik az eszköz tulajdonságai
- ✓ Indítsa el az illesztőprogram frissítése funkciót
- ✓ Az így elindított telepítési ablakban válassza ki az illesztőprogram helyének manuális meghatározását, majd válassza ki az illesztőprogram 32 vagy 64 bites verziójának könyvtárát.
- ✓ Kattintson a tovább gombra és indítsa el a telepítést

5. Nyissa meg az eszközkezelőt (Rendszer → Tulajdonságok → Hardver fül → **Eszközkezelő** gombra kattintva)
6. Keresse meg a Portok rész alatt található USB Serial port (COM...) feliratú eszközt
 - Amennyiben szükséges az illesztőprogram újratelepítése, akkor itt az eszközre kattintva előbb kattintson az illesztőprogram eltávolítására, majd az előző lépésben leírtak szerint cselekedjen.
7. Nyissa meg a programozói szoftvert
8. A zárójelben [USB Serial port (COM...)] található értéket kell a programozói szoftverben beállítania.
9. Ha ez sikerült, akkor a csatlakoztatott GSM modul után megfog jelenni a modul neve az **Indít** gomb mellett.

Csatlakozás menete *Bluetooth adapter* segítségével

1. Csatlakoztassa a Bluetooth adaptert a GSM modulra, majd helyezze tápellátás alá azt.
2. Programozói eszközén (PC, valamint Android mobiltelefon) aktiválja a Bluetooth kapcsolódás lehetőségét.
3. Keresse meg a programozót Bluetooth kapcsolattal rendelkező eszköze segítségével.
4. Miután megtalálta az adaptert, akkor az alapértelmezett **1234** kóddal párosítsa számítógépét, okostelefonját, tabletjét az adapterrel. Párosítás után a programozó **GSM Programmer** néven található meg.
5. Keresse meg a kapcsolat COM port azonosító számát (Általában *Tulajdonságok* -> *Hardver* fül alatt található)
6. A programozói szoftveren (PC) is állítsa be a Port számát, vagy válassza az automatikus port keresés lehetőségét.
7. Csatlakozzon a GSM modulra.

Windows 8 operációs rendszer esetén a programozói szoftvert „Windows XP SP2/SP3” kompatibilitási módban kell indítani (Jobb egérgomb a szoftver indító ikonján → Tulajdonságok → Kompatibilitás)

Minden esetben a sikeres kapcsolat létrejöttét úgy tudja megállapítani, hogy a csatlakoztatott GSM modul neve megjelenik a programozói szoftver **Indít** feliratú gombja mellett, illetve a programozón található zöld LED elkezd villogni.


Ha a kapcsolat létrejött az adapter és a számítógép, vagy mobiltelefon között, akkor elkezdheti a modul konfigurálását.

- **Az *Indít* gombra kattintva a csatlakozást követően kiolvasásra kerülnek a modul beállításai**
- **Az *Indít/Alapértelmezett konfiguráció* gombra kattintva pedig a modult gyári alapértelmezett értékre állítja vissza (megerősítést követően)**
- **Androidos alkalmazás esetén a beállítások mindig kiolvasásra kerülnek csatlakozást követően**

Programozás PC-s szoftver segítségével

- PC-s beállítás, programozás esetén használja szoftverünket, melyet ingyenesen letölthet weboldalunkról, vagy az USB KIT-hez mellékelt CD-ről elérhető.
- A program önállóan futtatható, telepítést nem igényel.
- Windows XP, 7 és 8 operációs rendszerekkel kompatibilis
- Győződjön meg róla, hogy mindig a legfrissebb szoftvert használja!
- Frissebb szoftver használata esetén ajánlott a modult már az első konfigurálás előtt frissíteni.

Csatlakozás menete

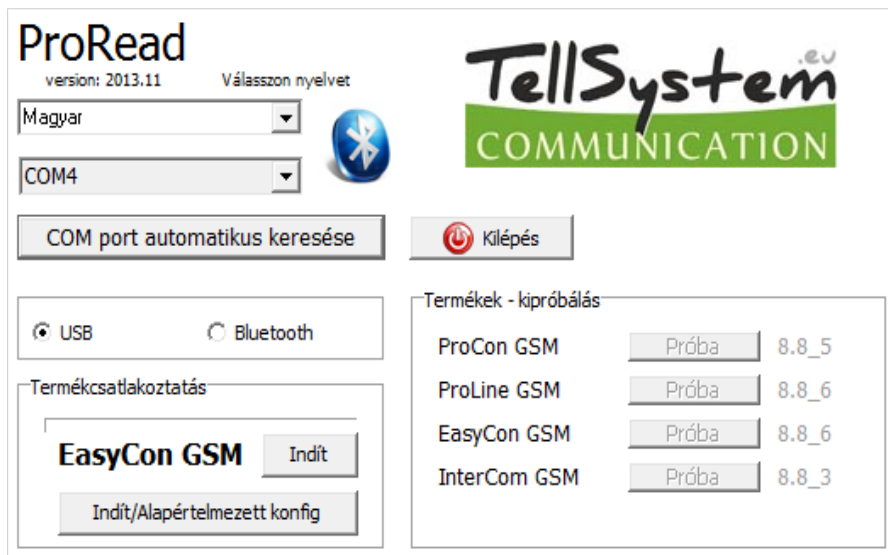

- Válassza ki, hogy USB, vagy Bluetooth kapcsolat segítségével akarja a modult programozni.
- A program nyelvének kiválasztása alatti legördülő listában (képen COM4) kiválaszthatja, hogy a modul programozójával melyik porton szeretne kommunikálni. Ezt az értéket megtalálhatja (Windows operációs rendszer esetén) az eszközkészlet -> COM port alatt a csatlakoztatott programozót kiválasztva. Ha nem tudja megállapítani, akkor a **COM port automatikus keresése** gomb megnyomásával a programra bízhatja ezt. A COM port automatikus keresése akár több percet is igénybe vehet.
- Sikeres csatlakozás esetén a termék csatlakozás panelon látni fogja a modul nevét.
- Az **indít** gombra kattintva a szoftver csatlakozik a modulra, majd kiolvassa annak tartalmát.
- Az **Indít/Alapértelmezett konfiguráció** gomb megnyomásával a modulra csatlakozás után azt a gyári alapértelmezett értékekre állítja vissza (A szoftver a művelet előtt rákérdez, amennyiben ezt a funkciót előzőleg nem kapcsoltuk ki).
- Amennyiben még nem szeretne modult csatlakoztatni és csupán a beállítási lehetőségekre kíváncsi, akkor a **Termékek - kipróbálás** ablakban szabadon kiválaszthatja, hogy melyik modul beállítási lehetőségeit kívánja megismerni. Egyben lehetőséget ad a modul előre programozására is.

A program szerkezete



- A felső menüsor elemei:

- **Karbantartás:** Alapvető menüpontok a modul karbantartásához szükséges menüpontokkal (pl.: a modul állapotának megtekintésére, eseménynapló kiolvasása, SIM PIN kód kikapcsolása, Firmware frissítése)
 - **Fájlműveletek:** Beállítások mentése és betöltése
 - **Leírások:** Bekötési rajz megtekintése
 - **Beállítások:** Ablak méretének beállítása, Megerősítő kérdések tiltása
 - **Nyelv:** Nyelv kiválasztása (elérhető nyelvek: angol, magyar, olasz, német, szlovák, szlovén, holland, cseh, finn, román)
 - **Kapcsolat:** Elérhetőségeink, e-mail címek, telefonszámok
 - **GSM:** GSM chip (SIM900-as Chip), valamint a külső PSTN vonal figyelés gyári értékének visszaállítása (hiba esetén), GSM információk megjelenítése, valamint itt adhatja meg a szolgáltató SMS központi telefonszámát is
- A fülék segítségével váltogathat a különböző beállítási lehetőségek ablakai között
 - A főoldalon (**Alapadatok** fül) az **Óra Szinkronizálás** gombra kattintva a modul a számítógép órájához szinkronizálja a belső óráját.
Mután az eszköz csatlakozott a GSM hálózatra a szolgáltatón keresztül fogja ezt a szinkronizációt automatikusan elvégezni (amennyiben a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást).
 - Az alul található **Olvasás** és **Elküldés** gomb a modulon található konfiguráció kiolvasására és módosítására szolgál. Ezek a gombok a **Vezérlő telefonszámok** fülön kívül mindenhol elérhetőek.
Minden fontosabb, illetve nagyobb beállítás után célszerű az **Elküldés** gomb használata.
Mielőtt elküldi beállításait, győződjön meg róla, hogy az nem okoz váratlan riasztást. Előtte ajánlott a modul aktuális állapotának megtekintése (**Karbantartás** fül).
FIGYELEM! Csatlakozás után először mindig olvassa be a beállításokat, amennyiben módosítani szeretné azokat.
 - **Az Újraindítás gombbal a modult újraindíthatja. Monitorozás után ajánlott az eszközt újraindítani.**
 - Az alsó menüsorban az alábbiakat tudhatja meg:
 - Kommunikációs port száma
 - GSM modul neve
 - Firmware verziószáma
 - Az aktuális szoftveres művelettel kapcsolatos megjegyzés
 - ProRead szoftver kiadásának száma

A modul állapotának ellenőrzése

The screenshot displays the 'Modul állapot' (Module Status) page. At the top, there is a logo for 'TellSystem COMMUNICATION'. Below the logo, there are several status indicators:

- Bemenet 1.:** KI (green) BE (grey)
- Bemenet 2.:** KI (green) BE (grey)
- Bemenet 3.:** KI (grey) BE (grey)
- Bemenet 4.:** KI (grey) BE (grey)
- Kimenet 1.:** KI (green) BE (grey)
- Kimenet 2.:** KI (grey) BE (grey)
- Kimenet 3.:** KI (grey) BE (grey)
- Kimenet 4.:** KI (grey) BE (grey)
- Tamper:** KI (grey) BE (grey)
- Tápfeszültség:** KI (green) BE (grey)
- Élesítés:** KI (grey) BE (red)
- Térérő:** 93% (green bar)
- Hibakód/CID:** SMS sending...
- GSM státusz:** Saját hálózatra feljelentkezve
- Kilépés:** (Power button icon)

Az aktuális állapotot a **Karbantartás** → **Modul állapot megjelenítése** gombbal érheti el.

A modul állapotának lekérdezésekor az alábbi információkat tudhatja meg:

- Bemenetek állapota
- Kimenetek állapota
- Tápfeszültség hibajelzése
- A GSM modul élesített/hatástalanított állapota
- Esetleges hiba/esemény kiírása (pl.: SIM kártya nincs behelyezve, SIM kártya PIN kóddal zárva)

- Contact ID üzenetküldés (távfelügyeletre) folyamatának nyomon követése (pl.: handshake állapota)
- GSM kapcsolat státusza (pl.: Hálózatra feljelentkezve, Roaming, Nincs kapcsolat, Csatlakozás elutasítva)
- Aktuális GSM térerő (pár másodperces frissítéssel)

SIM kártya PIN kód kikapcsolása

A modulba kerülő SIM kártyán a **PIN kód kérést ki kell kapcsolni** mielőtt a modulba kerül.

- Ha ez nem történt meg, akkor a **Karbantartás → PIN kód kikapcsolása** gombbal teheti meg.
- Az alábbi ablak fog megjelenni, ahol az aktuális PIN kód megadása után a szoftver elvégzi a kikapcsolást.


Az Eseménynapló kiolvasása

EVENT	DATE	GSM 0-31	GSM Network	Note / parameters
132	Microcontroller START/REI	2011.01.01. 00:00:08	0	Not connected
133	OUT1	2013.01.28. 17:05:38	0	Not connected OFF
134	OUT1	2013.01.28. 17:05:24	0	Not connected On
135	OUT1	2013.01.28. 17:05:28	0	Not connected OFF
136	OUT1	2013.01.28. 17:05:24	0	Not connected On
137	GSM sinal lost	2013.01.28. 17:05:12	18	Connected
138	Ext. power monitor	2013.01.28. 17:04:45	18	Connected
139	Input L.	2013.01.28. 17:03:55	16	Connected Restore
140	CLT call (successful)	2013.01.28. 17:03:55	16	Connected +36
141	Input L.	2013.01.28. 17:03:43	13	Connected
142	Input L.	2013.01.28. 17:03:02	16	Connected Restore
143	GSM logged	2013.01.28. 16:59:37	14	Connected IMEI:012 SW:08.7
144	Microcontroller START/REI	2011.01.01. 00:00:08	0	Not connected
145	Ext. power monitor	2011.01.01. 00:00:13	0	Not connected Restore
146	Microcontroller START/REI	2011.01.01. 00:00:08	0	Not connected
147	Microcontroller START/REI	2011.01.01. 00:00:08	0	Not connected
148	Microcontroller START/REI	2011.01.01. 00:00:08	0	Not connected
149	Tamper	2011.01.01. 00:02:44	0	Not connected
150	Tamper	2011.01.01. 00:02:37	0	Not connected Restore
151	Microcontroller START/REI	2011.01.01. 00:00:08	0	Not connected
152	GSM logged	2013.01.14. 12:13:28	23	Connected IMEI:012 SW:08.7
153	Ext. power monitor	2011.01.01. 00:00:13	0	Not connected Restore
154	Microcontroller START/REI	2011.01.01. 00:00:08	0	Not connected
155	Microcontroller START/REI	2011.01.01. 00:00:08	0	Not connected
156	Ext. power monitor	2013.01.14. 11:47:51	25	Connected
157	SMS Send OK.	2013.01.14. 11:37:02	22	Connected +36 /Close
158	Close (GSM)	2013.01.14. 11:36:53	22	Connected +36
159	SMS Send OK.	2013.01.14. 11:36:16	22	Connected +36 /Open
160	Open (GSM)	2013.01.14. 11:36:05	22	Connected +36
161	Incoming calls rejected	2013.01.14. 11:35:22	22	Connected +36
162	Incoming calls rejected	2013.01.14. 11:34:51	22	Connected +36
163	Incoming calls rejected	2013.01.14. 11:34:21	22	Connected +36
164	Input +	2013.01.14. 11:33:56	22	Connected
165	GSM logged	2013.01.14. 11:22:21	22	Connected IMEI:012 SW:08.7

Az eseménynaplót a **Karbantartás → Napló kiolvasása** gombbal tudja megnyitni:

- A GSM modul a legutóbbi 16.000 eseményt képes tárolni FILO (First in - last out) módon
- A Kiolvasott listát ki tudjuk menteni „csv” fájlba későbbi elemzésre, melyet akár az eseménynaplón belül is megtehetünk az „Open csv” gombra kattintva.
- A **Jelzés** oszlopban rövid információt kap az eseményről.
- A **Dátum** oszlopban az esemény időpontját láthatja (év, hónap, nap, óra, perc, másodperc felbontásban). FONTOS! A dátum akkor lesz pontos, ha a modul belső órája szinkronizálva van egy számítógép órájával, vagy a GSM hálózattal. Utóbbi a modul automatikusan elvégzi amint felcsatlakozott a szolgáltató hálózatára.
- A **GSM 0-31** a térerő értékét mutatja a jelzés bejegyzésekor. 31 a legmagasabb érték, 0 pedig a kapcsolat nélküli állapotot jelöli.
- A **Hálózat** oszlop megmutatja, hogy bejegyzés pillanatában a GSM modul kapcsolódva volt a szolgáltatóhoz, vagy nem.
- **Megjegyzés/paraméter** oszlopban a jelzéssel kapcsolatos egyéb extra információk kerülnek be.
- Megnyitáskor a táblázat üres, az olvasás megkezdéséhez az **Eseménynapló Kiolvasása** gombra kell kattintani.
- Sorrend tekintetében a legfrissebb adatok fognak a lista tetején megjelenni és lefelé haladva a régebbi bejegyzések.
- Ha nem szükséges a teljes lista kiolvasása, úgy megállíthatjuk a kiolvasást az **Olvasás megállítása** gombra kattintva.
- A kiolvasott listát „csv” táblázatként (pl.: Excel) exportálhatjuk a szoftverből így az későbbi elemzésre könnyen elküldhető és tárolható.

GSM térerő

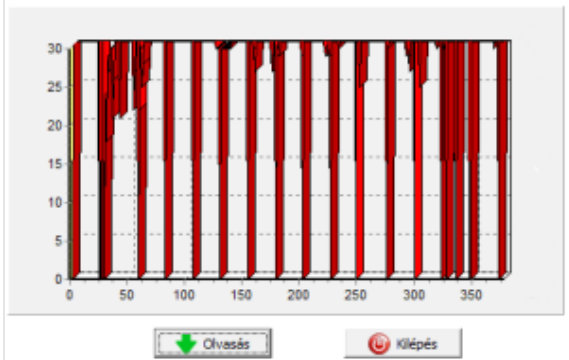

GSM térerő kiolvasása

GSM térerő állapotáról a képen látható grafikont jelenítheti meg.

- A GSM térerő megjelenítését a **Karbantartás** → **GSM térerő megjelenítése** gombbal érheti el.
- Az olvasás gombot megnyomva olvashatja be az értékeket.
- A térerő változása órás felbontásban jelenik meg. Az eltelt időt e szerint kell visszafelé leolvasni.
- A függőleges skálán 0-31-ig van beosztva a diagram, a 31-es érték a legjobb térerőt jelenti.
- Tetszőlegesen nagyíthatjuk az ábrát az egér bal egérgombjával.

Alapadatok kitöltése

i Alapadatok

Ügyfél név:

Felhasználónév:

GSM telefonszám:

Riasztóközpont típusa:

GSM átjelző típusa:

Telepítés dátuma:

Megadhat fontosabb információkat a telepített GSM modulról. Az ügyfél nevén és telepítési címén túl a modulba helyezett SIM kártya telefonszámát, illetve a csatlakoztatott riasztóközpont típusát is meghatározhatja.

- A beírt adatok a modulon kerülnek tárolásra.
- Kitöltése hasznos lehet a későbbiekben elvégzett karbantartások esetén.

Értesítendő telefonszámok felvitele

- A telefonszámok menüpontban megadhatja azokat a számokat, melyekre SMS és/vagy hangüzenetet szeretne küldeni. **Az itt megadott számoknak nemzetközi formátumban kell szerepelnie a biztos működés érdekében.**

(Pl.: +36301234567 vagy 0036301234567)

- Maximum 8 értesítendő telefonszámot adhat meg.
- A program további részeiben ezeket a számokat választhatja ki. Az itt lévő listát SMS-en keresztül is szerkesztheti a „TELx=Telefonszám” paranccsal, ahol az „x” a szerkeszteni kívánt telefonszám sorszáma jelöli.

(Példa: 1234TEL1=+36301234567, 1234TEL2=+36304564323)

Bővebben a **20. oldalon** olvashat az **SMS parancsokról**.

⚠ Telefonszámok felvitele

Értesítendő telefonszámok felvitele:

Telefonszám 1.:

Telefonszám 2.:

Telefonszám 3.:

Telefonszám 4.:

Telefonszám 5.:

Telefonszám 6.:

Telefonszám 7.:

Telefonszám 8.:

Vezérlő telefonszámok felvitele



Vezérlőtelefonszám azonosítás beállításai

Belső memória | SIM kártya memória

	Telefonszám
1	0036307418596
2	36201234578
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Kimenet 1. vezérlése
 Kimenet 2. vezérlése
 Kimenet 3. vezérlése
 Kimenet 4. vezérlése
 Élesítés/hatástalanítás
 Hangmenünél nem kér biztonsági kódot
 Közvetlen DTMF vezérlés
 36201234578

Fájlból betöltés

Fájlba mentés

Számok kiolvasása a memóriából


Számok felírása a memóriába

Keresés

- A Vezérlő telefonszámok ablakban megadhatja, hogy mely számok vezérelhessék a kimeneteket.
- A telefonszámokat a modul belső memóriájába tudja menteni (legfeljebb 1000 db-ot), valamint a modulba helyezett SIM kártyán további számokat is tárolhat. A SIM kártyán lévő számok csak kiolvashatóak a modullal. Új telefonszámokat a SIM kártyára csak úgy lehet felvinni, ha egy mobiltelefonba helyezük a kártyát és úgy mentjük a kívánt telefonszámokat.
- Belső memória használata esetén a modul a bele helyezett SIM kártya memóriájának tartalmától független lesz.
- A lista szerkesztése előtt mindig olvassa ki a memória tartalmát a **Számok kiolvasása a memóriából** gomb segítségével. Mentéshez használja a **Számok felírása a memóriába** gombot, majd az **elküldés** gombot.
- **A megadott telefonszámoknak nemzetközi formátumba kell szerepelnie.** Itt a 36-os megoldás javasolt, (pl.:36301234567). **Vigyázat!** A +36-os formátumban a + jel zavart okozhat a vezérlésben, így ebben a formátumban felvitt vezérlő telefonszámok esetén nem garantáljuk a hívás alapú vezérlés működését.
- Tárolt számok lementésére, szerkesztésére és megnyitására is lehetőség van (.csv fájlból).
- Amennyiben már mentett számokat olvas ki a memóriából a modul csak akkor fogja megjeleníteni az adott vezérlő telefonszámhoz tartozó beállítást ha egy másik mezőbe átkattintunk, majd vissza a telefonszámra.
- Bekapcsolhatja a közvetlen DTMF vezérlést, melynek segítségével a kimenetet a mobilkészülék nyomógombja (1) segítségével vezérelhető. A modul élesítése és hatástalanítása is történhet DTMF parancs (*) segítségével.
- A listát **SMS parancs** segítségével is módosíthatja az **ADD=Telefonszám** (hozzáadás) és a **DEL=Telefonszám** (törlés) parancsok segítségével.
- (Példa: 1234ADD=36301234567, 1234DEL=36301234567)
Bővebben a **20. oldalon** olvashat az **SMS parancsokról**

Bemenetek beállításai

A GSM modul „száraz” kontaktus bemenetekkel rendelkezik. A beállítások előtt tekintse meg az alábbi ábrán a bemenetek bekötési fajtáit. A négy bemenetet egymástól független beállításokkal láthatja el.

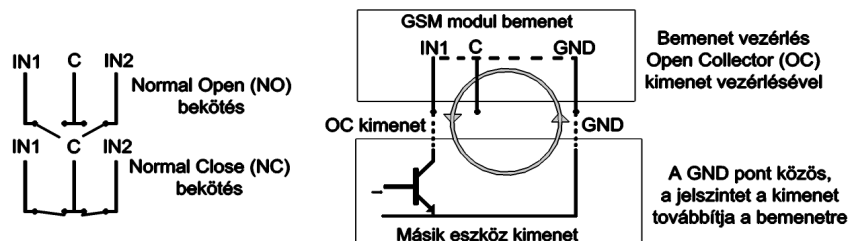

5.ábra: Normal Open (NO) és Normal Close (NC) bekötés két lehetséges változata

→ Bemenetek beállításai

Bemenet 1. | Bemenet 2.

Jelölje ki mely szám(ok)ra kíván SMS-t küldeni:

<input checked="" type="checkbox"/> +36301234567	<input type="checkbox"/> +36702346754
<input checked="" type="checkbox"/> +36304564323	<input type="checkbox"/> +36702387458
<input type="checkbox"/> +36201255335	<input type="checkbox"/> Phone7
<input type="checkbox"/> +36205678745	<input type="checkbox"/> Phone8

Jelölje ki mely szám(ok)ra kíván hanghívást küldeni:

<input type="checkbox"/> +36301234567	<input checked="" type="checkbox"/> +36702346754
<input type="checkbox"/> +36304564323	<input checked="" type="checkbox"/> +36702387458
<input type="checkbox"/> +36201255335	<input type="checkbox"/> Phone7
<input type="checkbox"/> +36205678745	<input type="checkbox"/> Phone8

Bemenet típusa:

01/ 24h normál bemenet

Alaphelyzetben zárt (NC)

Alaphelyzetben nyitott (NO)

SMS/hívás a visszaállásról

Szirénahang hívás közben

Hangüzenet küldése

Távfelügyelet értesítése

Híváskor nem kell felvenni!

DTMF nyugtázás híváskor (#)

Automatikus riasztás bekapcsoláskor

SMS szöveg:

1. bemenet riasztas

Ezen az oldalon kiválaszthatja, hogy ha az adott bemeneten riasztást kiváltó rövidzár, vagy szakadás történik, akkor mely telefonszámokra szeretne SMS, illetve hangüzenet formájában értesítést küldeni. Lehetőség van akár mindkét értesítés elküldésére is, ugyanarra a telefonszámra.

- A **Bemenet Típusa** panelon kiválaszthatja, hogy miként működjön a bemenet:

- *00/Nem használt*: a nem használt bemenetet kikapcsolhatjuk, így még véletlenül sem kerülhet rá zavaró jel.
- *01/24h normál bemenet*: 24 órás, állandó, az élesítés állapotától független bemenet.
- *(02/Tartalék*: Későbbi fejlesztési célokra fenntartott opció)
- *03/Központi bemenet*: bemenet, amely csak akkor küld riasztást, ha a modul élesített állapotban van.
- *04/Központi késleltetett bemenet*: élesített állapotban ez a bemenet egy visszaszámlálást indít el („Egyéb” fülön beállítható), melynek ideje alatt van lehetőségünk a hatástalanításra.
- *05/Élesítés/Hatástalanítás*: a modul élesítésére, valamint hatástalanítására szolgáló bemenet. Ezt csak folyamatos kontaktussal lehet vezérelni (pl.: kulcsos kapcsoló). Alaphelyzetben zárt beállítás javasolt, ilyenkor a kialakított hurokban bármilyen szakadás azonnali élesítést eredményez.
- Bemenetnél megadhatjuk, hogy alapértelmezetten, *normális* állapotban nyitott (NO – Normal Open) vagy pedig zárt (NC – Normal Close) legyen.
- A bemenet állapotának **visszaállításáról SMS értesítést** is kérhet.
- A **szirénahanggal** való jelzés esetén a hanghívás üzenete 25 másodperces szirénahang lesz, míg ha a hangüzenetet is kiválasztja, akkor csak 5 másodperc.
- **Hangüzenet** küldésénél **előre felvett** vagy általunk megadott hangot lehet hanghívás útján küldeni (**Hangok** fül)
- A **távfelügyeletet is** értesítheti a bemenet állapotának változásáról hanghíváson keresztül.
- Lehetőség van beállítani, hogy a **hívást ne kelljen felvenni**. Ilyenkor a modul sikeres hívás esetén nem fog újra hívást kezdeményezni függetlenül attól, hogy a hívást ténylegesen fogadták, vagy nem.
- A **DTMF nyugtázás** bekapcsolásával nem elégedő a hívást ténylegesen fogadni, de a mobiltelefon „#” gombját nyomva kell tartani addig ameddig a modul nem bontja a vonalat. A „*” gomb megnyomásával akár a kórhívás folyamatát is meg lehet szakítani.
- **Első bemenetnél beállítható**, hogy a **modul bekapcsolásakor azonnal riasztást** küldjön. Ilyenkor a modul az élesítés állapotától függetlenül azonnal riasztást fog eredményezni. Ez a funkció abban az esetben javasolt, ha szeretnénk, hogy a modul bekapcsolása azonnal riasztást váltson ki.
- Az **SMS szöveg** mezőben adhatja meg az üzenet tartalmát, amely **maximum 32 karakter** hosszú lehet.

A bemenetek módosítása SMS parancson keresztül az alábbi paraméterrel lehetséges:

- A visszaállástól az egyéb fülön az „SMS szöveg a bemenet visszaállításánál”

1234INPUT1=tnneeeeeeee

t: 0 → kikapcsolva 1 → 24h normál 2 → tartalék 3 → riasztó normál 4 → riasztó késleltetett nn → NO vagy NC
 eeeeeeee: Egyéb paraméterek: 1.e =1 → Visszaállásról SMS küldése 2.e =0 → Kötelezően 0 3.e =1 → Szirénahang
 4.e =1 → Hangüzenet 5.e =1 → Távfelügyelet 6.e =1 → Híváskor nem kell felvenni 7.e =1 → DTMF nyugtázás(#)
 8.e =0 → Kötelezően 0 Bővebben a **20. oldalon** olvashat az **SMS parancsokról**.

Hangüzenet beállításai

A **Hangok** menüpontban felveheti, hogy a különböző riasztásoknál milyen rögzített hangüzenetet játsszon le.

- Az **azonosító üzenet** szerepe a modult azonosítani (pl.: cím, objektum neve), amennyiben több modultól várunk értesítést.
- A **piros felvétel** gomb segítségével lehetőség van saját hang felvételére is a géphez csatlakoztatott mikrofon segítségével, ennek hossza maximum 8 másodperc lehet, illetve 15 másodperc azonosító üzenetnél.
- Hangrögzítésnél alapértelmezett mikrofonról veszi fel a hangot, így azt a rögzítés előtt esetleg be kell állítani (jelszint, erősítés) a megfelelő hangerő és minőség eléréséhez.

- A lejátszás gombbal visszahallgathatja a felvételt.
- Ha egy előre elmentett hangfájlt szeretne feltölteni, akkor az eseményt meghatározó szöveg melletti szövegdobozra kattintva egy fájlművelet ablak fog megnyílni.

A Hangfájl formátumának meg kell egyeznie a GSM hálózaton használt hangnak a formátumával. 8kHz-es mintavételezésű, 8 bites, egy csatornás PCM modulált „.wav” kiterjesztésű fájlnak kell lennie. Amennyiben megvan a kívánt hang, a **Feltöltés** gombra kattintva azt a modulra feltöltheti.

Kimenet beállítása

A **Kimenet** ablakban a kimenetekkel kapcsolatos beállításokat végezheti el. A kimenet típusa lehet **monostabil**, azaz egyállapotú (egy előre beállított ideig kapcsol, majd vissza áll az eredeti állapotba), vagy **bistabil**, azaz kétállapotú (csak újabb vezérlés esetén áll vissza az eredeti állapotba).


- Monostabil működés esetén megadhatjuk másodpercben, vagy percben a kívánt kapcsolási időt. Ennek maximális hossza 65 000 másodperc lehet.
 - **Sikertelen SMS** kiválasztásával a kimenet akkor lesz vezérelve, ha a szolgáltató visszautasítja a küldésre szánt SMS-t.
 - **GSM hiba** kiválasztásával pedig a kimenetet mindaddig vezérelve lesz, amíg a GSM hálózati kapcsolat teljesen helyre nem áll.
 - Kimenet vezérlésnek beállíthatja, hogy bejövő hívással, vagy riasztás esetén (24 órás aktív bemenet esetén) legyen vezérelve.
- Hívószámmal való vezérlés esetén kérheti, hogy azt azonosítást nélkül, vagy azonosított telefonszámokkal lehessen megtenni.
 - Hívószám azonosítás nélkül a kimenetet bárki tudja vezérelni, aki ismeri a modulban lévő SIM kártya telefonszámát.
 - Hívószám azonosításkor a **vezérlő telefonszámok** között nem szereplő számokról érkező hívás esetén visszautasítja a modul a vezérlés kezdeményezését. Ez nagyban megnöveli a kimenetre kötött eszköz védelmét az illetéktelen vezérléstől.
 - Az „SMS küldése a kimenet változásakor” mező kijelölésével, SMS üzenetet küldhetünk az egyes kimenet változásáról.
 - A kimenet beállítása az alábbi üzenet elküldésével lehetséges:
 1234OUTx → Választható paraméterek: ON, OFF, RUN vagy megadott ideig átkapcsolás (5 karakterben megadva)
 példa: 1234OUT1=00003 → Kimenet 1 vezérlése 3 másodpercig.
 Bővebben a **20. oldalon** olvashat az **SMS parancsokról**.

OC Relay (OC relé) használata

Az EasyCon GSM open collectoros kimenettel rendelkezik. A GSM modul sorkapcsán az „O” ponton keresztül vezérlés esetén rövid zár keletkezik a panel tápellátásának negatív pontjával.


Ennek következtében a tápfeszültség és az „O” pont között a tápfeszültséggel megegyező feszültség fog létrejönni.

Az OC relé használatával ebből a kimenetből egy száraz, relés kimenetet lehet csinálni az alábbi ábráknak megfelelően.



Az OC relét a panel „+12V” és „Out” jelöléssel ellátott sorkapcsán keresztül az EasyCon tápfeszültségével és a kimenetével (O) kell közvetlenül összekötni.

Az OC relé rendelkezik védődiodával, ezért különös tekintettel legyen helyes bekötésre. **Fordított bekötés hatására sérülhet a kimenet.**



Amennyiben nem teljesen biztos a bekötésben, akkor a **panel alján is meg van jelölve**, hogy melyik sorkapcsot hova kell kötni.

Az OC relé kimenetén feszültségmentes, száraz, relés kontaktust kap, melyen keresztül magasfeszültséget is kapcsolhat (maximum 230V a megengedett).

Tápmonitor beállításai

A GSM eszköz képes a saját tápellátásának figyelésére, illetve probléma esetén értesítés küldésére.

- A **Tápmonitor** fülön beállíthatjuk, hogy mennyi legyen az a feszültség érték, amely alatt a modul riasztást küld.
- Pro szériás GSM moduljaink rendelkeznek akkumulátor csatlakoztatási foglalattal, melybe a Pro Battery akkumulátor csatlakoztatható.
- FONTOS! Külső akkumulátor nélküli moduloknál a tápellátás teljes kiesése az eszköz kikapcsolását eredményezi.
- A funkció további beállításai megegyeznek a bemenetek beállításával.

Tápmonitor beállításai

Jelölje ki mely számokra kíván SMS-t küldeni

+36301234567 Phone5
 Phone2 Phone6
 Phone3 Phone7
 Phone4 Phone8

Jelölje ki mely számokra kíván hanghívást küldeni

+36301234567 Phone5
 Phone2 Phone6
 Phone3 Phone7
 Phone4 Phone8

Riasztási feszültség érték: 11V

SMS/hívás a visszaállásról
 Hangüzenet küldése: szirénahang
 Hangüzenet küldése
 Távfelügyelet értesítése
 Híváskor nem kell felvenni!
 DTMF nyugtázás híváskor (#)

SMS szöveg:
 Belső taphiba riasztás

Életjel küldés beállításai

Életjel beállításai

Életjel küldés

7 naponként küld
 12 órákor küld
 0 nap múlva küldi az elsőt

Jelölje ki, mely számokra kíván életjelet küldeni

+36301234567 Phone5
 Phone2 Phone6
 Phone3 Phone7
 Phone4 Phone8

SMS szöveg:
 Életjel küldés, minden rendben...

Életjel küldése értesíti a felhasználót a rendszer zavartalan működéséről.

- Beállíthatja, hogy milyen időközönként küldje a jelzést (napban megadva), meghatározhatja, hogy a küldés napján hány órákor küldje az értesítést.
- **A funkció használatához ki kell pipálni az Életjel küldése mezőt!**

- Fontos, hogy ha az első jelzést nem a beállítás napján szeretnénk kapni, akkor megadhatjuk, hogy hány nap múlva küldje ki a modul az első életjel értesítést.

Az életjel üzenet küldését módosíthatja az alábbi SMS paranccsal: 1234LIFETEST=cccsstttttt

ccc → küldés ciklusa napokban megadva (pl.: 007 nap)

ss → adott napon hány órákor küldje az üzenetet

tttttt → Melyik telefonszámra küldje az üzenetet (pl.: 00100000 → 3. telefonszámra küldi az üzenetet)

Bővebben a **20. oldalon** olvashat az **SMS parancsokról**

Anti Jammer System (AJS) beállításai

GSM zavaró eszköz (GSM jammer) használatával a GSM modul szabotálható a hálózat térerejének drasztikus elnyomásával, vagy annak teljes megszakításával. Az Anti Jammer System (AJS) folyamatosan figyeli a GSM hálózat térerejének változását.

- Beállíthatja, hogy az Anti Jammer System riasztásakor melyik kimenetet szeretné azonnal vezérelni. Ilyenkor egy, a kimenetre csatlakoztatott eszközt fog vezérelni (pl.: külső sziréna).
- Az SMS/hanghívás elküldését csak akkor tudja a modul elvégezni, ha a hálózattal még nem szakadt meg teljesen a kapcsolat. Ellenkező esetben a téreőr helyreállításakor tudja a kézbesítést végrehajtani.

Anti-Jammer beállításai

Jelölje ki mely szám(ok)ra kíván SMS-t küldeni:

+36301234567 Phone5
 Phone2 Phone6
 Phone3 Phone7
 Phone4 Phone8


Jelölje ki mely szám(ok)ra kíván hanghívást küldeni:

+36301234567 Phone5
 Phone2 Phone6
 Phone3 Phone7
 Phone4 Phone8

SMS szöveg:
 Riasztás JAMMER

Szirénahang hívás közben
 Távfelügyelet értesítése
 Kimenet 1. vezérlése

SMS értesítés élesítés/hatástalanításról

 Élesítés/hatástalanítás beállításai

Jelölje ki mely számokra kíván SMS-t küldeni nyitáskor

+36301234567 Phone5
 Phone2 Phone6
 Phone3 Phone7
 Phone4 Phone8

Jelölje ki mely számokra kíván SMS-t küldeni záráskor

+36301234567 Phone5
 Phone2 Phone6
 Phone3 Phone7
 Phone4 Phone8

SMS szöveg élesítésről:
Nyitás

SMS szöveg hatástalanításról:
Zárás

0 Automatikusan élesítés (órakor)
0 Automatikusan hatástalanítás (órakor)

SMS küldése a vezérlő telefonszámra élesítésről/hatástalanításról

Nyitás/Záráskor, azaz a modul állapotának élesítése és hatástalanításakor kérhetünk SMS értesítést.

- Megadhatja az SMS szövegét, mely maximum 32 karakter hosszú lehet.
- Beállíthatja, hogy a modul adott időpontban automatikusan élesítse/hatástalanítsa magát. Ekkor meg kell adni az élesítés és hatástalanítás időpontját.
- Az értesítendő számokon kívül megadhatja, hogy a vezérlő szám mindig kapjon értesítést a modul állapotának változásáról.

Távfelügyeleti beállítások (hanghívás)

A távfelügyeleti értesítés párhuzamosan használható az SMS és hanghívás értesítésekkel. A rendszer használatához 50% feletti térerősség szükséges.

- Sorrend tekintetében először a távfelügyeletet fogja értesíteni, a többi értesítés kiküldése csak ez után kerül feldolgozásra.
- Két távfelügyeleti szám adható meg. Amennyiben az első számon keresztül nem sikerül a kapcsolatot kiépíteni, úgy a második telefonszámra fog hívást kezdeményezni.
- Az ügyfélkód mező értékét a távfelügyelet határozza meg. Csak a saját ügyfélkódját használja.
- A modul adó és vevő jelszintjének változtatásával lehet a távfelügyelettel történő kommunikációt javítani.
- Első példa: Ha a távfelügyeletnél nem értelmezhető az elküldött kód akkor az Adó jelszintjét kell állítani.
- Második példa: Ha handshake közben a GSM modul nem veszi megfelelően a távfelügyelettől érkező választ, akkor a Vevő értékét kell módosítani.
- Az alapértelmezett értékek megváltoztatását csak abban az esetben javasoljuk, amennyiben az elérhető térerő, illetve a távfelügyeleti rendszer sajátosságai azt megkívánják.

 Távfelügyelet beállításai

Saját jelzés kódok (CID) | Hanghívás | GPRS

Telefonszám 1.: +3611234567
Telefonszám 2.:
Ügyfélkód: 1234

Adó jelszint (TX): 4
Vevő jelszint (RX): 5

Saját jelzés kódok (ContactID) megadása

A modul a saját maga által generált jelzéseket (pl.: bemenetekre érkező jelzés, táphiba) is képes továbbítani a távfelügyelet felé.

- Lehetőség van a Contact ID és a Zónák kódjainak megváltoztatására.
- Az értesítést nyomon követheti a **Karbantartás** → **Modul állapot megjelenítése** menüben. Itt a hibakódok ablakban megjelenik az aktuális Contact ID üzenet küldése is.
- Amennyiben az átküldött üzenetek értelmezhetetlenek, akkor mindenféleképp ellenőrizni kell a térerő állapotát, valamint a modul antennájának helyzetét.
- **A csatlakoztatott antenna mindig legyen távol a modultól és bármilyen más elektromos berendezéstől, vezetéktől!**

 Távfelügyelet beállításai

Saját jelzés kódok (CID) | Hanghívás | GPRS

	CID	ZONA
Bemenet 1.:	130	001
Bemenet 2.:	130	002
Tápmonitor:	302	001
Életjel küldése:	602	<input type="checkbox"/> Életjel küldése
Élesítés/hatástalanítás	401	<input type="checkbox"/> Élesítés/hatástalanítás

Életjel ciklus [perc]: 1440

GPRS beállításai

Ezen a lapon beállítható, hogy milyen protokollal történjen az információ továbbítása. TCP használatát csak indokolt esetben javasoljuk, UDP-t használva sokkal gyorsabb kommunikáció érhető el.

- Utóbbi esetben nem kell a felhasználónév (user) és jelszó (password) mező kitöltése.
- A jelenleg támogatott kommunikációs protokollok: ENIGMA és SIA IP
- Szerver címének megadásánál IP címet is megadhatunk, vagy lehetőség van domain név megadására is (ebben az esetben DNS szerver beállítása szükséges).
- Tartalék szervereket is beállíthatunk a biztosabb kommunikáció érdekében.
- Beállíthatja a teszt jelentés küldésének gyakoriságát, vagy ha úgy szeretné, egyedi Contact ID kóddal láthatjuk el.
- GPRS ügyfélkódnál a hanghívás fülön beállított ügyfélkódot használja a modul GPRS/IP átjelzés közben.
- Saját jelzések küldését is engedélyezheti (bemenetek, tápmonitor, tamper, életjel). Ezekhez tartozó kódot a távfelügyelet fülön adhatja meg.
- A Contact ID naplózásával a küldésre kerülő kódokat a modul eseménynaplójában is tárolásra kerül.

Egyéb beállítási lehetőségek

A modullal kapcsolatos egyéb beállítások itt érhetők el. A könnyebb kezelhetőség érdekében több kategóriára szedtük szét ezeket a paramétereket: Általános, hanghívás és SMS.

Az **Általános** fülön a következők vannak:

- **Belépési késleltetés** késleltetett bemenet használatánál.
- A **kilépési késleltetés** határozza meg az élesítéskor megadott időt a zónák elhagyására.
- **SMS szöveg** megadása a **riasztás visszaállásakor** (SMS parancs: 1234SMSTEXT16=sms szovege*).
- A **PC-s biztonsági kód** módosítására (az üres mező a kód kérésének kikapcsolását eredményezi)
- **Kimenet állapotának mentése** a belső memóriába, hogy bekapcsoláskor innen olvassa be a kimenet állapotát.
- Itt aktiválhatjuk, hogy **hívószám azonosítással történő élesítéssel**, vagyis rácsörgéssel szeretnénk a modult élesíteni/hatástalanítani.
- A **bemenet érzékenysége** (kikapcsolt állapotban: 10 ms, alacsony: 100 ms, normál: 400 ms, közepes: 1 mp, magas: 5 mp)
- A **hangmenü kikapcsolását** is itt lehet kiválasztani.

A **Hanghívás** fülön a következők vannak:

- Hanghívás paraméterei: **csengetési és beszélgetési idő** megadása, továbbá a **hívásismétlések száma** (SMS parancs: 1234RINGTIME=030 → 30 másodperces csengetés)
- A **körhívás funkció** kijelölésével az adott riasztásnál szereplő összes kijelölt telefonszámnak nyugtáznia kell a riasztást.

Az **SMS** fülön a következők vannak:

<input type="checkbox"/> SMS átirányítás:	SMS fejléc:
Phone 1	120 karakter
SMS biztonsági kód:	1234
Napi SMS limit:	30 Ha = 255, akkor kikapcsolva
Hiba esetén max próba:	4

- **SMS átirányítása** a 8 értesítendő telefonszám egyikére. Figyelem! Soha ne válassza itt ki a modul saját telefonszámát!
- Ugyanitt **SMS programozás biztonsági kód** megadása lehetséges.
- **Napi SMS limit:** Meghatározható, hogy hány darab SMS-t küldhet ki a modul egy nap alatt. Ezt a funkciót kikapcsolhatjuk, ha az értéket 255-re állítjuk. **Ha ezt a limitet 0-ra állítja, akkor a modul nem küld SMS-t!**
- Beállítható a **maximális próbálkozások száma** is SMS küldés hiba esetén.
- Modulra érkező **SMS átirányítása** adott értesítendő számra. (SMS parancs: 1234REDIR=1...8)
- **SMS fejléc**, melynek szövege ott lesz minden SMS szövege előtt.

Gyári visszaállítás menete

A GSM modul beállításait visszaállíthatjuk a gyári alapértékekre.

1. Mielőtt tápot ad a modulnak zárja rövidre a közös (Com) és az IN2 pontokat.
2. Miután biztosította a tápfeszültséget a modulnak, szüntesse meg a rövidzárat 3 másodpercen belül (amíg a piros LED gyorsan villog).
3. Ezután a modul piros és zöld LED-jeinek a felváltott villogása jelzi a visszaállást


Programozás Android mobiltelefon segítségével

Program elindítása




Az applikációt letöltheti a Googleplay-ben ingyen és reklámmentesen.

A program indításakor párosítani kell a GSM adaptert az AndroRead-el. Az „Elérhető eszközök” gombra kattintva tud csatlakozni a kívánt GSM modulra. A csatlakozás automatikus, nem szükséges megadni párosítási kódot. A párosítást követően a modul kiolvassa a beállításokat.

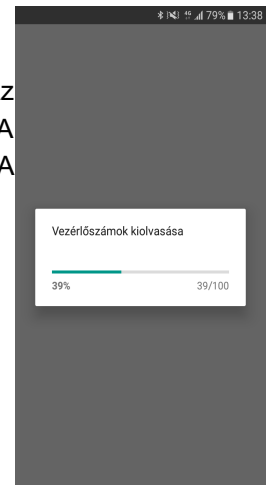


Menü felépítés

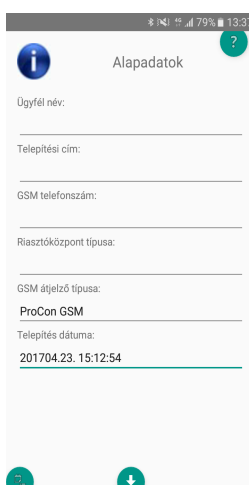


A beállítások kétféle módon érhetőek el. A bal alsó sarokban található menü gombra kattintva közvetlenül elérhetjük az összes beállítást, illetve a képernyőt „lapozgatva” is el tudjuk érni a különböző beállításokat.


Az applikáció lehetővé teszi a főbb beállítások konfigurálását mint például az értesítendő telefonszámok módosítása, kimenet vezérlés, illetve bemeneti beállítások konfigurálása. A képernyő alsó részén található gombbal tudjuk elküldeni a módosított beállításokat a modulra.

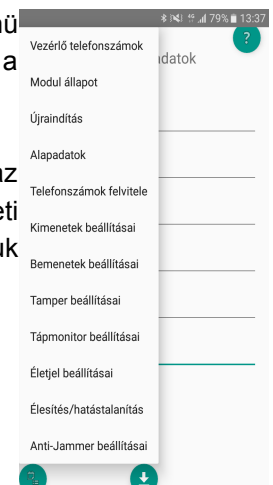

Hívószámazonosítás/Modul állapot

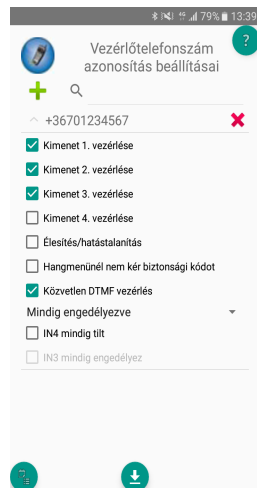

A „Vezérlő telefonszámok” menüben a vezérlő telefonszámokat tudjuk menteni a modul belső memóriájába. A szoftver először kiolvassa a telefonszámokat a memóriából. Ezt követően tudunk új telefonszámokat felvinni. A belső memóriában maximum 1000 telefonszámot tárolhatunk. A „Modul állapot” menüben láthatjuk a modul aktuális állapotát beleértve a kimenetek bemenetek állapotát, a térerősséget és a GSM hálózat állapotát.

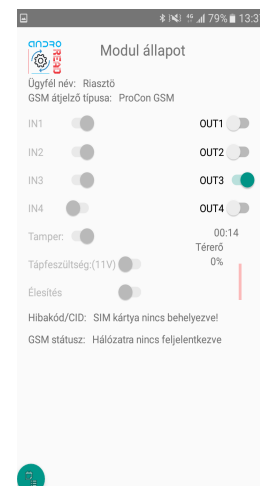

Programozás SMS parancsok segítségével

A modul SMS parancs segítségével is programozható. Az SMS szövegét mindig a biztonsági kód megadásával kell kezdeni, melyet bármikor megváltoztathat. A parancsok egybefűzhetők, de az üzenet maximális hossza nem haladhatja meg a 160 karaktert.

A modul (amennyiben az lehetséges) válasz SMS-t fog küldeni minden üzenet után. Ha ezt nem szeretné használni a **NOSMS** parancsot, vagy a **RECALL** parancsot, amely után a modul hívással fogja jelezni a sikeres programozást.

A parancsokra vonatkozó kritériumok:

- **ékezetes karaktert nem tartalmazhat**
- **a parancs összes karaktere nagybetű**
- **a parancsokat szóközzel kell elválasztani**
- **az egyenlőségjel helyett még használható a # is.**
- **az üzeneteket mindig a biztonsági kóddal kell kezdeni, amely után egyből az első parancs jön szóköz nélkül**
- **az SMS szöveg parancsot mindig * karakterrel kell lezárni**

Az SMS parancsok listája

Leírása	SMS parancs	x értéke	= jel utáni érték	Példa
SMS biztonsági kód átírása	CODE		= új biztonsági kód	1234CODE=4321
Óra beállítása	CLOCK		= éé:hh:mm:pp éé: év, hh: hónap nn: nap, óó: óra pp: perc	1234CLOCK=1905210943 Az időpont a következő lesz: 2019. 05. 21. 09:43
Telefonszám felvitele hívószám azonosításhoz	ADD		= Telefonszám (36-tal)	1234ADD=36305551234
Telefonszám törlése a hívószám azonosítás listából	DEL		= Telefonszám (36-tal)	1234DEL=36305551234
Értesítendő telefonszám felvitele/módosítása	TEL	x	Telefonszám sorszáma 1-8-ig	1234TEL1=+36305551234 Az első értesítendő telefonszám felvitele/módosítása

Bemenet beállítása	INPUT	x	Bemenet sorszáma	=	tnneeeeeeee t: 0 → kikapcsolva, 1 → 24h normál, 2 → tartalék, 3 → riasztó normál 4 → riasztó késleltetett nn → NO vagy NC eeee...: Egyéb paraméterek: 1.e =1 → Visszaállásról SMS küldése 2.e =0 → Kötelezően 0 3.e =1 → Szirénahang 4.e =1 → Hangüzenet 5.e =1 → Távfelügyelet 6.e =1 → Híváskor nem kell felvenni 7.e =1 → DTMF nyugtázás (#) 8.e =0 → Kötelezően 0	1234INPUT1=1NC00100000 Első bemenet legyen: - 24 Órás normál - Normal Close - Nem kell a visszaállásról SMS - Szirénahangot játszon le híváskor - Hangüzenet nem kell - Távfelügyeleti értesítés nincs - Híváskor kötelező felvenni - DTMF nyugtázás nem kell
Kimenet beállítása	OUTCONF	x	Kimenet sorszáma	=	iiiiirhn iiii → ha 00000, akkor bistabil lesz, amúgy másodpercben a vezérlés ideje r → riasztáskor vezérlődjön h → híváskor vezérlődjön n → = 1 → Nem legyen számozás	1234OUTCONF1=00003110 3 másodperces monostabil módban legyen a kimenet, hívással és riasztással lehessen vezérelni és kötelező legyen hívás esetén aszámazonosítás.
Életjel küldése	LIFETEST			=	ccsstttttt ccc → ciklusidő, hogy milyen időközönként küldjön üzenetet (pl.: 030 nap) ss → adott napon hány óraker (pl.: 12 óraker) tttttt → 8 telefonszám közül melyekre küldje pl.: 00100000 → 3. telefonszám, 01010000 → 2. és 4. ...stb.)	1234LIFETEST=0071100100100 - 7 naponként - 11 óraker - 3. és 6. telefonszámokra küldje
Értesítés küldésének beállítása	SEND	x	1.: 1. bemenet 2.: 2. bemenet 9.: tamper 10.: tápmonitor 12.: életjel	=	sssssssvvvvvvv ssssss → értesítendő telefonszámok kijelölése SMS küldésére (0 vagy 1) vvvvvv → értesítendő telefonszámok kijelölése hívásra (0 vagy 1)	1234SEND2=0010000011110000 A második bemenet hanghívást fog kezdeményezni a harmadik telefonszámra és SMS-t fog küldeni az első, második és harmadik telefonszámra.
SMS szöveg megadása/megváltoztatása	SMSTEXT	x	1.: 1. bemenet 2.: 2. bemenet 9.: tamper 10.: tápmonitor 12.: életjel 16.: visszaállítás	=	SMS szövege *-gal lezárva A szöveg ékezetes karaktert nem tartalmazhat!	1234SMSTEXT1=riasztas szövege*
Bejövő SMS-ek átirányítása	REDIR			=	1-8-ig értesítendő telefonszám sorszáma	1234REDIR=2
Csöngetési idő beállítása	RINGTIME			=	001-től 255-ig (másodpercben)	1234RINGTIME=030 30 másodpercig tart a csöngetés
Modul státusz információk	INFO				Utasítás	1234INFO
SMS programozás után ne legyen válasz SMS	NOSMS				Utasítás	1234parancs1 parancs2... NOSMS
Kimenet vezérlése	OUT	x	Kimenet száma	=	ON → Bekapcsol OFF → Kikapcsol RUN → vezérlés beállításnak megfelelően ssss → Megadott ideig vezérli a kimenetet (másodpercben)	1234OUT1=ON Kimenet 1 bekapcsol 1234OUT1=OFF Kimenet 1 kikapcsol 1234OUT1=RUN Kimenet 1 vezérlése 1234OUT1=00003 Kimenet1 3 mp-ig kapcsoljon be
Modul újraindítása	RESTART				Utasítás	1234RESTART

SMS parancs példák:

1. üzenet: Bemenet beállítása és 3. értesítendő telefonszám megadása. SMS és hangüzenet küldése a 3. telefonszámra.

5384TEL3=+36201255335 CLOCK=1905210943 INPUT2=4NO00100000 SEND2=0010000000100000

Az SMS tartalma a következő:

5348 → SMS biztonsági kód, minden új SMS-t ezzel a kóddal kell kezdeni (Megváltoztatásához használja a CODE parancsot. Alapértelmezett kód: 1234).

TEL3= → 3. értesítendő telefonszám megváltoztatása. Nemzetközi formátumban adja meg a telefonszámot.

CLOCK= Időpont megváltoztatása a következőre: 2019. 05. 21. 09:43

INPUT2= → Második bemenet beállítása a következőre: Késleltetett Normal Open bemenet, mely riasztás esetén sziréna hang értesítést küld.

SEND2= → A második bemenet a 3. telefonszámra küld SMS-t és hangüzenetet.

2. üzenet: A második bemenet SMS szövegének módosítása. A kimenet és az életjel üzenet beállítása és egy vezérlő telefonszám felvétele kimenet vezérlésére. Végül az SMS biztonsági kód módosítása.

5384=SMSTEXT2=Masodik bemenet riasztas* OUTCONF1=00003010 ADD=36705553456

LIFETEST=007123000100000 CODE=2345

SMSTEXT2= → Második bemenet SMS szövegének módosítása. Ékezetes karakter nélkül!

OUTCONF1= → Kimenet beállítása: 3 mp-es monostabil, hívószám azonosítással.

ADD= → Telefonszám hozzáadása hívószám azonosításhoz.

LIFETEST= → Életjel üzenet küldése hetente 12:30 kor a 3. telefonszámra.

CODE= → Az új SMS biztonsági kód 2345 lett.

GSM Kapuvezérlés kompakt nézet

A kaputelefonos kompakt nézethez hasonlóan a GSM alapú kapuvezérlés beállításának is megvan a saját felülete. Az új felület magában foglalja az összes olyan funkciót, amely elengedhetetlen lehet egy GSM-alapú kapuvezérléses rendszer kialakításához.

A felület aktiválásához a Csatlakozás ablakban ki kell pipálni a *Kapuvezérlés kompakt nézet* jelölőnégyzetet

Az új felület tartalma a következő:

- Kimenetek (kapuk) konfigurálása: monostabil(időzített) vagy bistabil (kétállapotú) vezérlés
- Vezérlés hívószám azonosítással, telefonszámok hozzárendelése a kapukhoz és a közvetlen DTMF vezérlés
- SMS és számítógépes biztonsági kód
- Firmware frissítése
- SIM kártya PIN kódjának kikapcsolása
- Eseménynapló, GSM térerő és GSM modul aktuális állapotának megjelenítése
- Bekötési rajzok

A GSM kapuvezérlés programozásához elegendő az alábbi 4 (+1) lépés követése:

Első lépés: állítsa be a kimeneteket.

- A kimenetek beállításait szabadon módosíthatja
 - A vezérlés típusa lehet monostabil (egyállapotú) vagy bistabil (kétállapotú)
 - Monostabil működés esetén a vezérlés ideje akár 65.000 mp is lehet
 - A vezérlés történhet hívószám azonosítással, vagy akár bármilyen telefonszámról, azonosítás nélkül is
 - A Teszt gomb használatával kipróbálhatja az aktuális beállítást
- A 2, 3 és 4. kimenet használatához kimeneti bővítőmodul csatlakoztatása szükséges

Második lépés: vigye fel a vezérlő telefonszámokat.

- 1000 darab vezérlő telefonszámot tárolhat a modul belső memóriájában
- A telefonszám nemzetközi formátumban (36-al) legyen
- A telefonszám kijelölésével kiválaszthatja, hogy mely kimenetet szeretné vezérelni
- A vezérlés csupán a modul megcsörgetését fogja igénybe venni. Amennyiben bekapcsolja a közvetlen DTMF vezérlést, akkor a modul fogadni fogja a hívást és a mobiltelefon nyomógombjaival lehet a kimeneteket vezérelni.

- **Harmadik lépés: Gondoskodjon az eszköz biztonságáról**
- Módosítsa az SMS biztonsági kódot és (opcionálisan) adja meg a számítógépes programozás védelmi kódját. Az alapértelmezett SMS biztonsági kód 1234

A negyedik lépés szabadon választható

- Az *Egyéb beállítások* gombra kattintva felvihet a GSM modullal kapcsolatban értesítési lehetőségeket
- A táphibáról és annak visszaállításáról kérhet külön-külön értesítést
- Életjel küldést is beállíthat, mely SMS-en keresztül értesíti az eszköz megfelelő működéséről
- Az eszközre érkező üzeneteket is továbbíthatja mobiltelefonjára

Az ötödik, utolsó lépés a beállítások elküldése a GSM eszközre